

## ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 458-2012 (02230)

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙПРАВІЛЫ ТЭХНІЧНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫІ ЦЕПЛАЎСТАНОВАК І ЦЕПЛАВЫХ СЕТАК  
СПАЖЫЎЦОЎ

Введено в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь  
от 8 января 2020 г. № 2

Дата введения 2020-03-11

По всему тексту заменить слова «органов Государственного энергетического надзора», «органа Государственного энергетического надзора» и «органы Государственного энергетического надзора» на «орган государственного энергетического и газового надзора» в соответствующем падеже.

Раздел 1. Абзац второй изложить в новой редакции:

«Требования настоящего ТКП применяют при проектировании и эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей, при организации и выполнении строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ.

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы проектирования» на «ТКП 45-4.01-319-2018 (33020) Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий. Строительные нормы проектирования»;

«ТКП 45-4.02-91-2009 (02250) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования» на «ТКП 45-4.02-323-2018 (33020) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования»;

«ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования», «ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) Тепловые пункты. Правила проектирования» на «ТКП 45-4.02-322-2018 (33020) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования»;

«ГОСТ 8.586-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» на «ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования»;


«ГОСТ 12.04.26-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности» на «ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

«ГОСТ 30494-96» на «ГОСТ 30494-2011»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

«ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

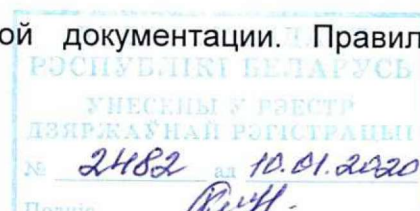

Пункт 4.5 изложить в новой редакции:

«4.5 Допускается эксплуатация теплоустановок и тепловых сетей с соблюдением настоящего ТКП, ТКП 459 и других ТНПА по договорам с организациями или с индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей, проведению ремонтных и наладочных работ, испытаний, работ с приборами учета тепловой энергии (далее – обслуживающая организация). Обслуживающая организация должна иметь персонал соответствующей квалификации, знающий обслуживаемое оборудование и схемы теплоснабжения обслуживаемых объектов. При этом обязанности лица, ответственного за тепловое хозяйство на обслуживаемых объектах потребителей могут исполняться лицом из числа работников обслуживающей организации).».

Пункты 11.4, 11.19 и 11.58. Ссылку ТКП «45-4.02-182» заменить на «ТКП 45-4.02-322».

Пункт 11.19. Ссылку «ТКП 45-4.01-52» заменить на «ТКП 45-4.01-319».

Пункт 11.31. Ссылку «ТКП 45-4.02-91» заменить на «ТКП 45-4.02.323».

Пункт 11.35. Ссылку «ТКП 45-4.02-183» заменить на «ТКП 45-4.02-322».

Пункт 12.8. Ссылку «ГОСТ 12.04.26» заменить на «ГОСТ 12.4.026».

Пункт 29.21. Ссылку «ГОСТ 8.586» заменить на «ГОСТ 8.586.2-2005».

Заместитель генерального директора



М.А.Герман

Начальник отдела теплотехнической  
инспекции Госэнергонадзора



С.В.Стасенко

Начальник производственно-технического  
отдела Госэнергонадзора



О.А.Уласевич